


Zowel voor ster- en ringnetten als voor vermaasde netten.

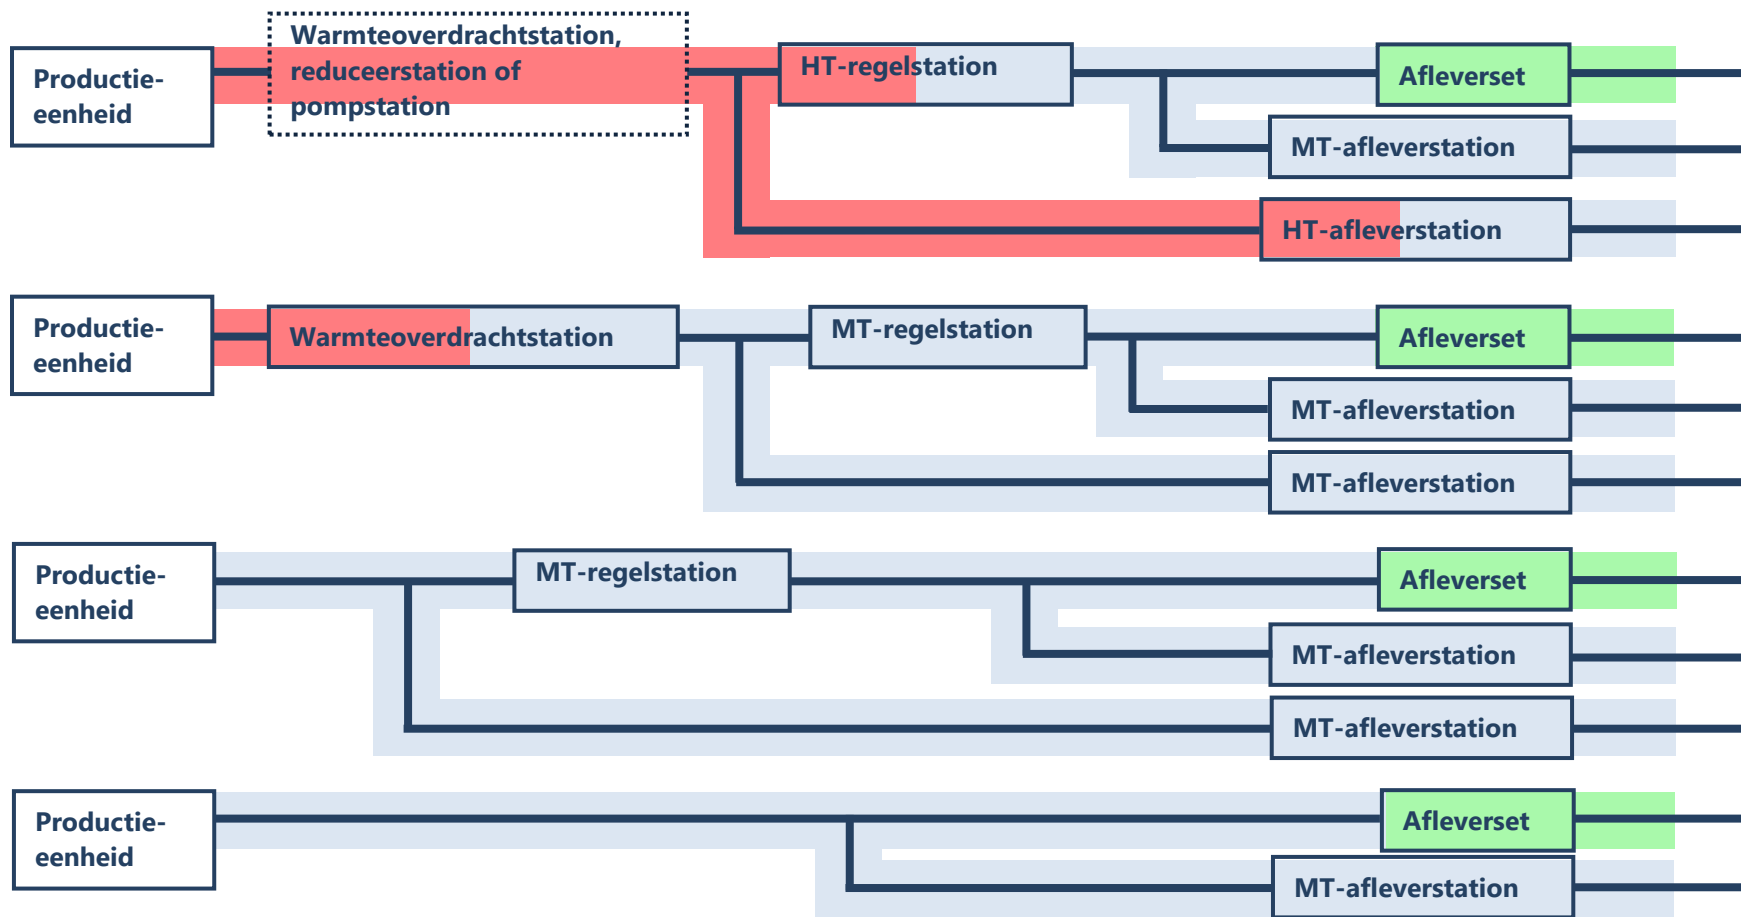

- Hogetemperatuursysteem (HT-systeem): temperatuur  $\geq 100$  °C.
- Middentemperatuursysteem (MT-systeem): temperatuur  $< 100$  °C.
- Afleversets: aansluitingen met een  $Q_n \leq 1,5$  m<sup>3</sup>/h bij een temperatuur  $< 100$  °C (in MT-systeem).

Een gestippeld station kan wel of niet voorkomen.

De genoemde grenswaarde van 100 °C is de bedrijfstemperatuur waarop de betreffende systemen maximaal worden bedreven.