


IV = Installatie Verantwoordelijke
 OIV = Operationeel Installatie Verantwoordelijke
 WV = Werkverantwoordelijke
 BD = Bedieningsdeskundige
 PL = Ploegleider
 (A)VP = (Allround) Vakbekwaam Persoon

De uitvoering van montages in netten moet tijdig bij het meldpunt bekend zijn; procesafspraken daarover zijn per netbeheerder te bepalen en verder niet in dit schema aangegeven; zie artikel 6.6 in de BEI BLS

In plaats van uitvoering door AVP is ook uitvoering door de WV mogelijk binnen de kaders van de BEI BLS

In plaats van uitvoering door (A)VP is ook uitvoering van enkele werkzaamheden en het treffen/opheffen van veiligheidsmaatregelen door de VP, VOP of THP mogelijk binnen de kaders van de BEI BLS

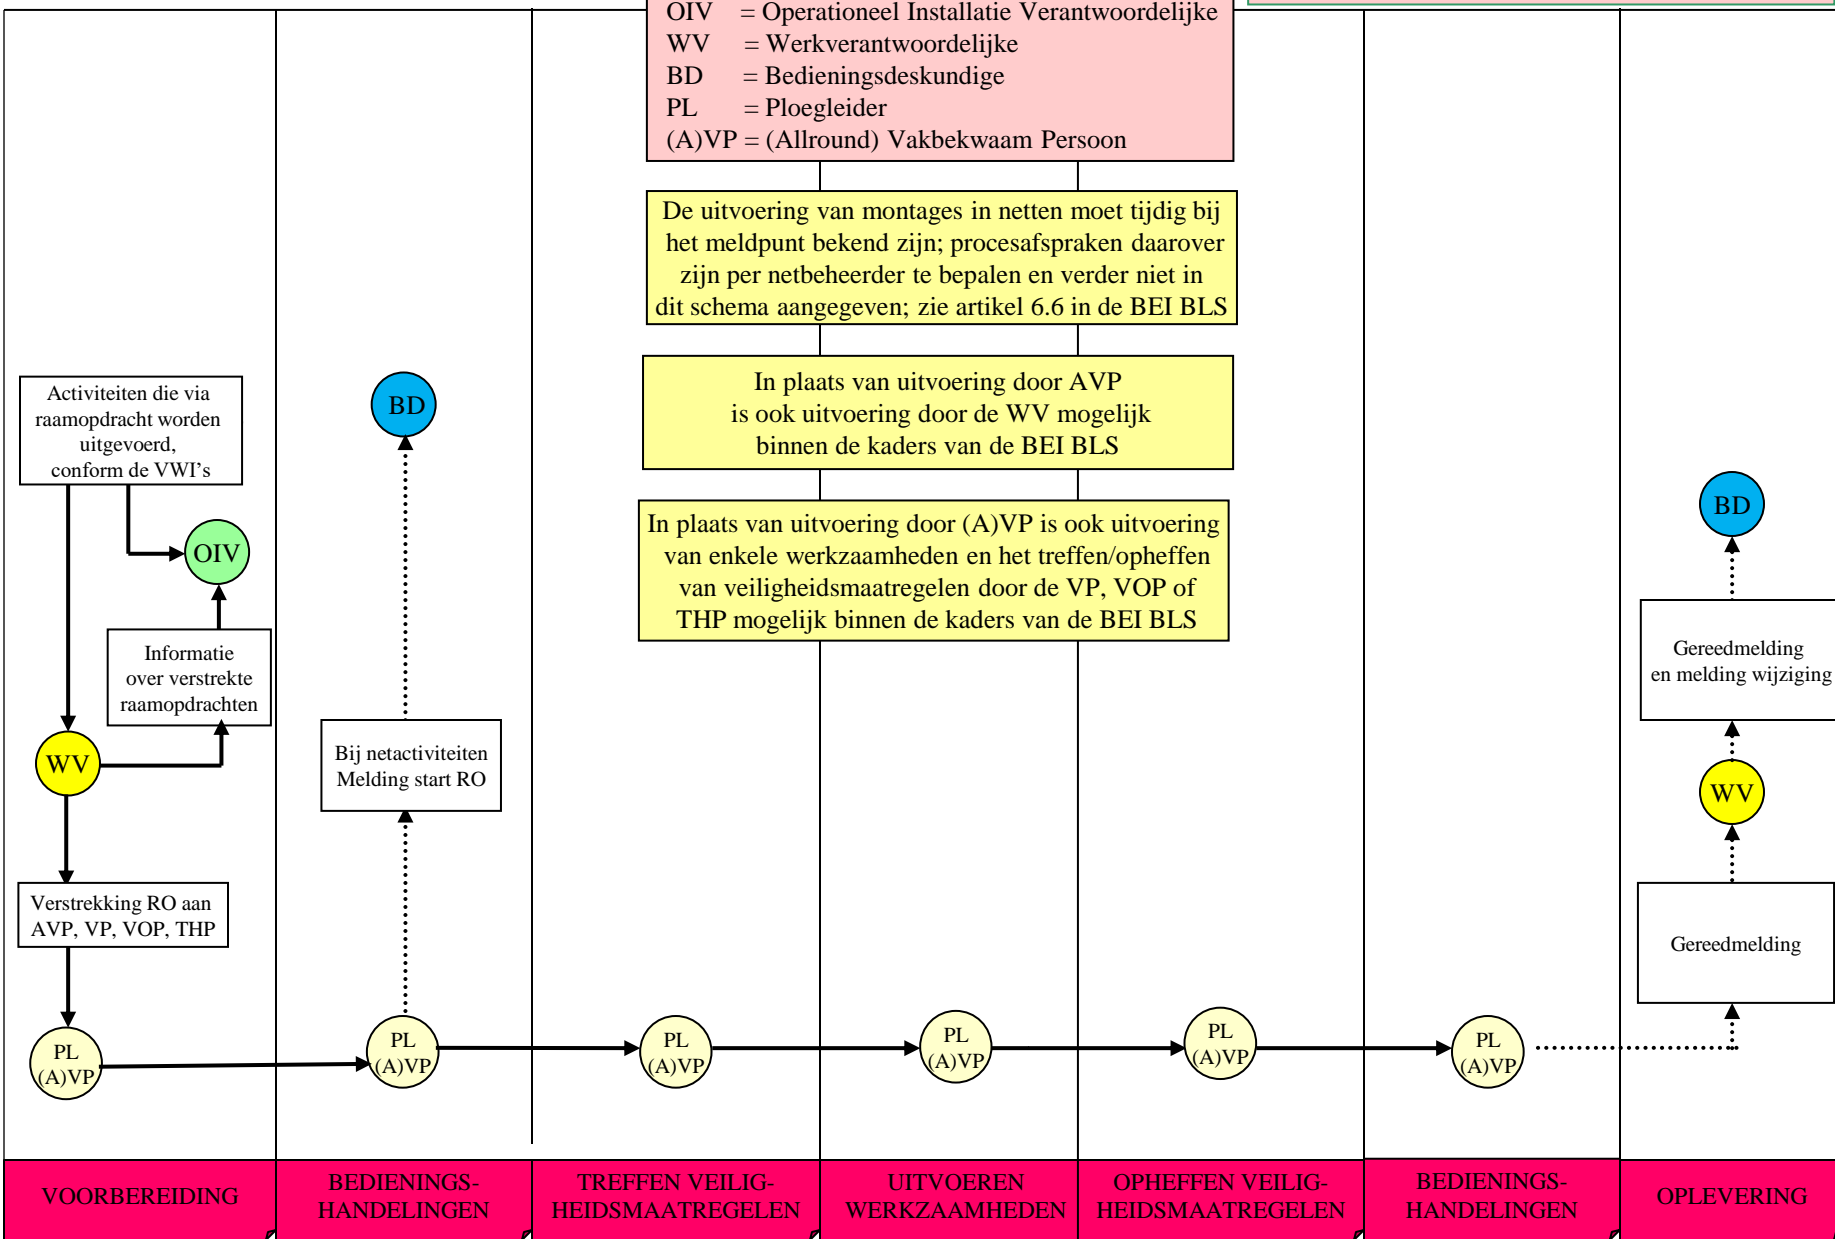

VOORBEREIDING BEDIENINGSHANDELINGEN TREFFEN VEILIGHEIDSMATREGELEN UITVOEREN WERKZAAMHEDEN OPHEFFEN VEILIGHEIDSMATREGELEN BEDIENINGSHANDELINGEN OPLEVERING